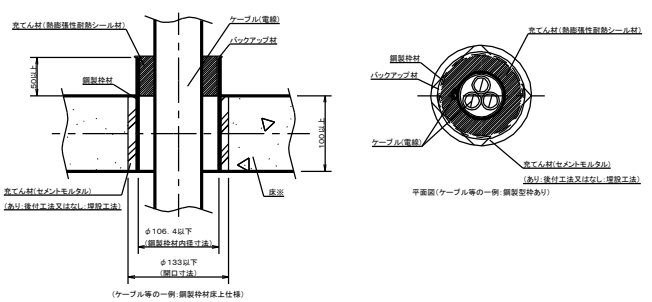
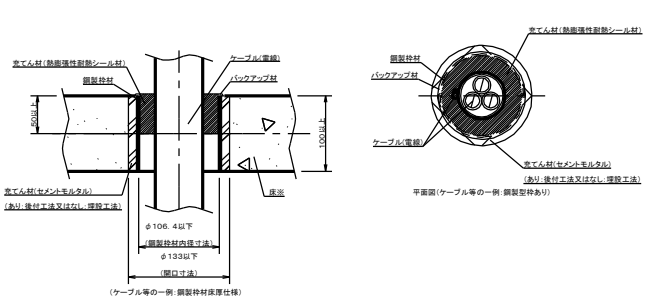
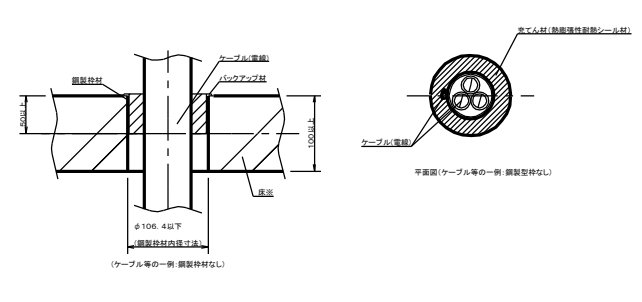


防火部材 標準施工図(電気設備) - 未来工業株式会社 -

(単位寸法:mm)

6-8.ケーブル・配管貫通(床・丸穴)	6-9.ケーブル・配管貫通(床・丸穴)	6-10.ケーブル・配管貫通(床・丸穴)
<p>品名:パテエース、品番:MTKB-A100、認定番号:PS060FL-0451 品名:タイカスール、品番:MTKS-2他、認定番号:PS060FL-0449 品名:タイカスールBP2、品番:MTKS-BP2、認定番号:PS060FL-0450</p>  <p>構造:鉄筋コンクリート、ALCパネル 100mm以上、最大ケーブルサイズ:250mm2</p>	<p>品名:パテエース、品番:MTKB-A100、認定番号:PS060FL-0451 品名:タイカスール、品番:MTKS-2他、認定番号:PS060FL-0449 品名:タイカスールBP2、品番:MTKS-BP2、認定番号:PS060FL-0450</p>  <p>構造:鉄筋コンクリート、ALCパネル 100mm以上、最大ケーブルサイズ:250mm2</p>	<p>品名:パテエース、品番:MTKB-A100、認定番号:PS060FL-0451 品名:タイカスール、品番:MTKS-2他、認定番号:PS060FL-0449 品名:タイカスールBP2、品番:MTKS-BP2、認定番号:PS060FL-0450</p>  <p>構造:鉄筋コンクリート、ALCパネル 100mm以上、最大ケーブルサイズ:250mm2</p>