

標準施工図

国土交通大臣認定
PS060WL-1116-1

ニトリルゴム系保温材

金属管

ロール

アルミテープ

開口寸法 390×390 (Φ390) 以下

鋼製スリーブ

150：壁厚150未満の中空壁・壁

壁厚：壁厚150以上の中空壁・壁

壁厚 60 以上

クリアランス 5 以下

ロール

被覆付番線

埋設寸法 20~40

金属管

25 以上

ニトリルゴム系保温材

アルミテープ

防水テープ (あり又はなし)

ロックウール (80kg/m³ 以上)

製品仕様図

尺度	品	タイカブラックロール
1/5	名	MTKB-RF10
第三角法	図番	B111640B-1


未来工業株式会社

2) 製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

注1) 「認定書」の仕様に基づき、正しく施工してください。

標準施工図

国土交通大臣認定
PS060WL-1116-1

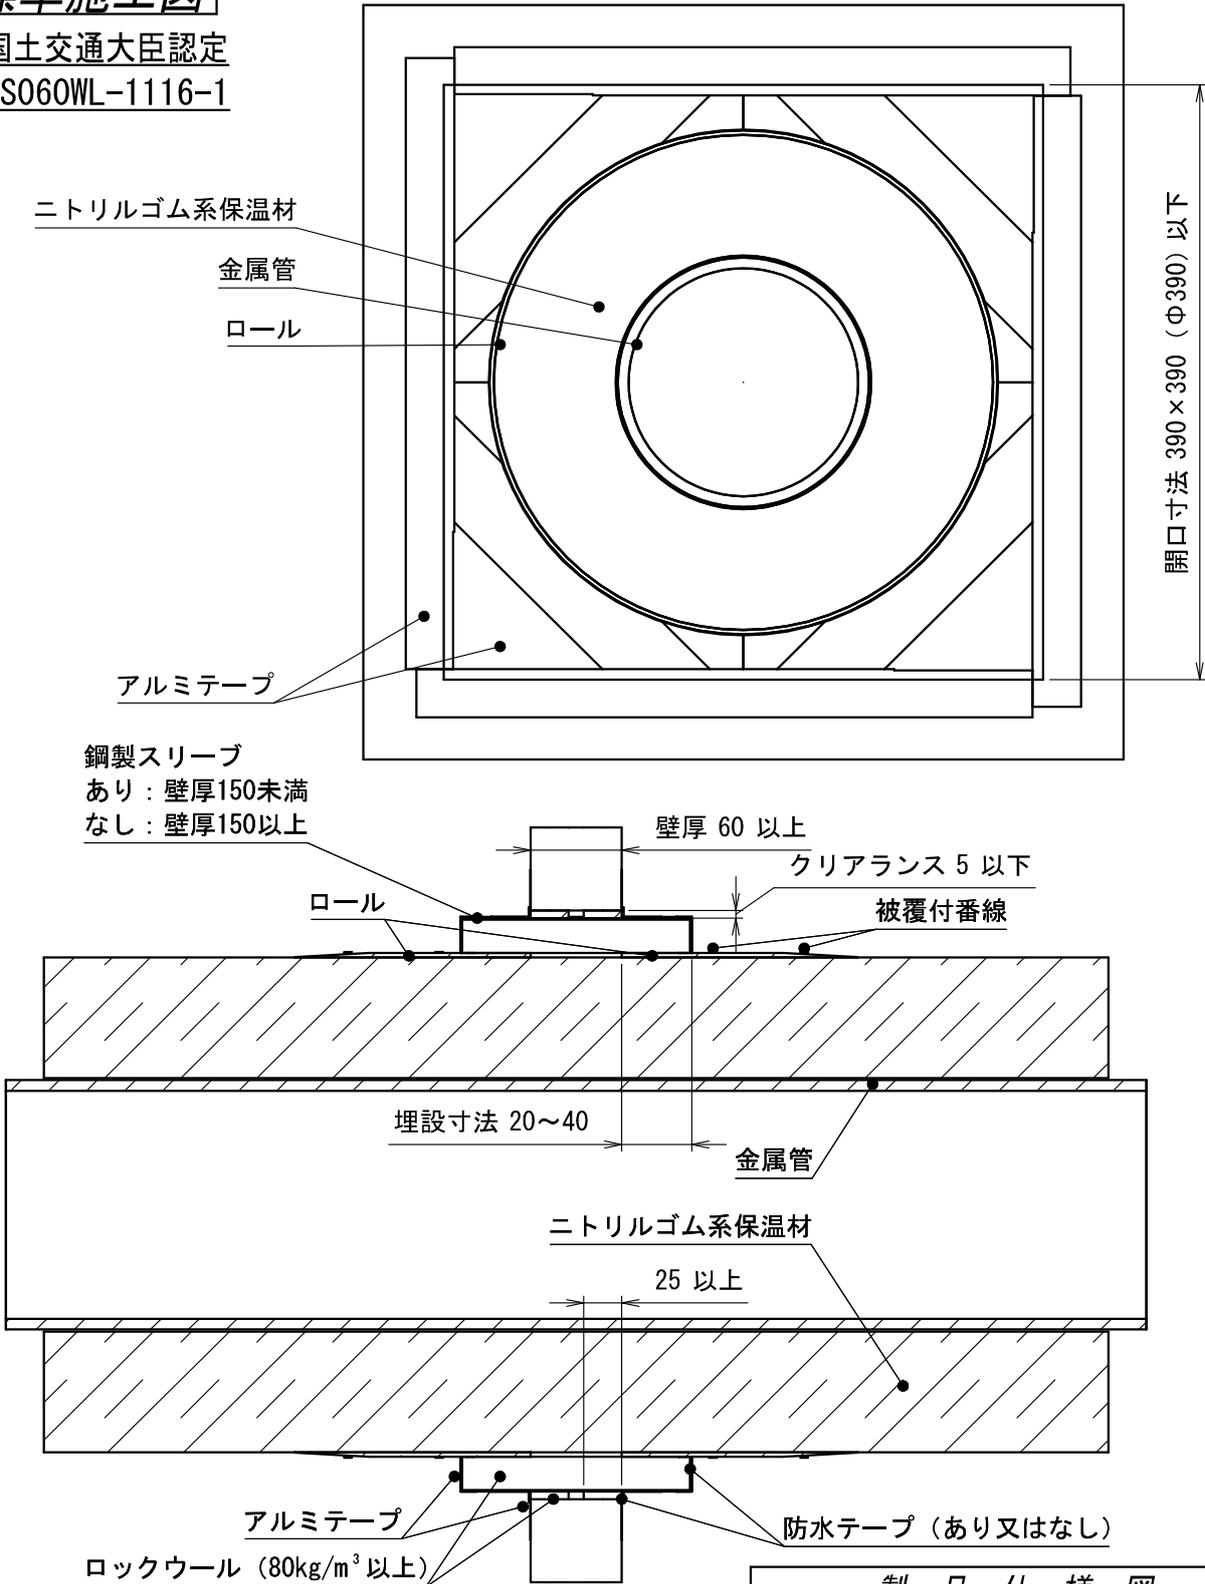

製品仕様図

尺度	品	タイカブラックロール
1/5	名	MTKB-RF10
第三角法	図番	B111640B-2

未来工業株式会社

2) 製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。
注1) 「認定書」の仕様に基づき、正しく施工してください。