
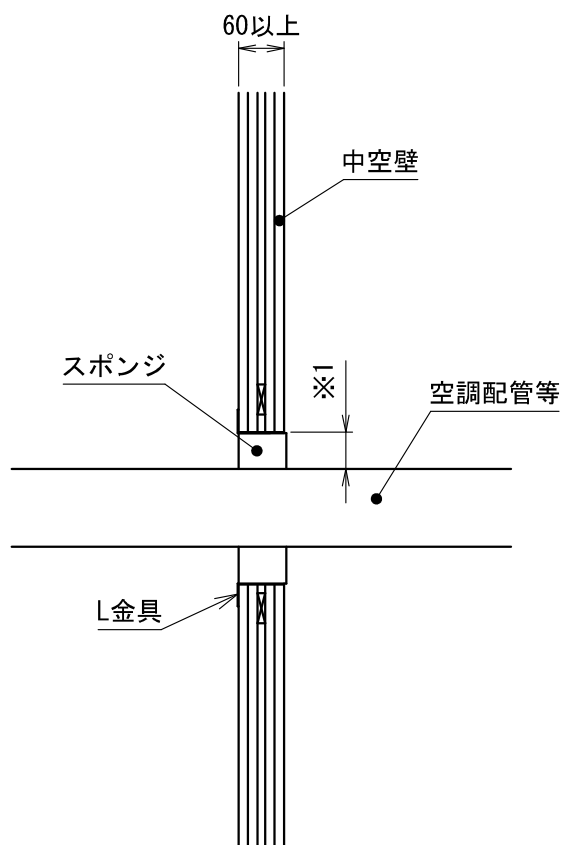


標準施工図

国土交通大臣認定

PS060WL-1257-1

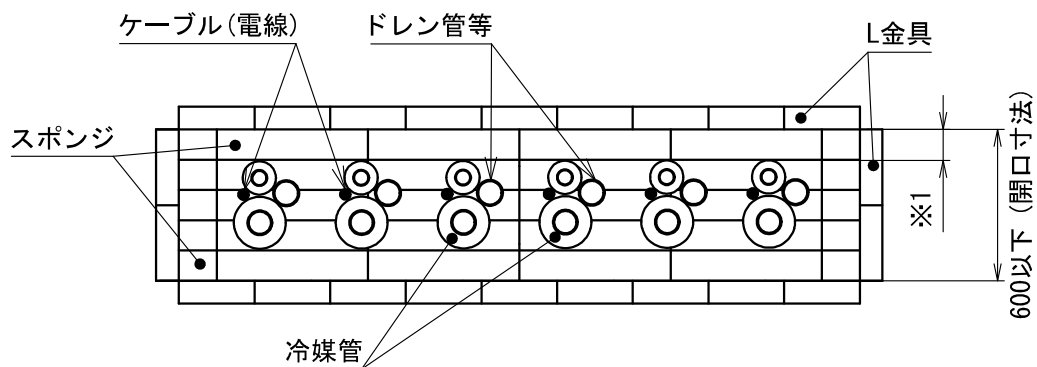



- 5) 空調配管等の配置は一例になります。
- 4) ケーブルラックを使用しない場合は、受け材を天井や床で強固に支持材等を用いて固定してください。
- 3) ※1の距離は190mm以下としてください。
- 2) 製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。
- 注1) 「大臣認定書」の仕様に基づき、正しく施工してください。

製品仕様図		
尺度	品名	タイカブラック・スポンジ (スポンジ工法)
/	図番	TK-F 中空壁／標準施工図 (空調配管)
第三角法	図番	B125740A-5
未来工業株式会社		

標準施工図

国土交通大臣認定

PS060WL-1257-1

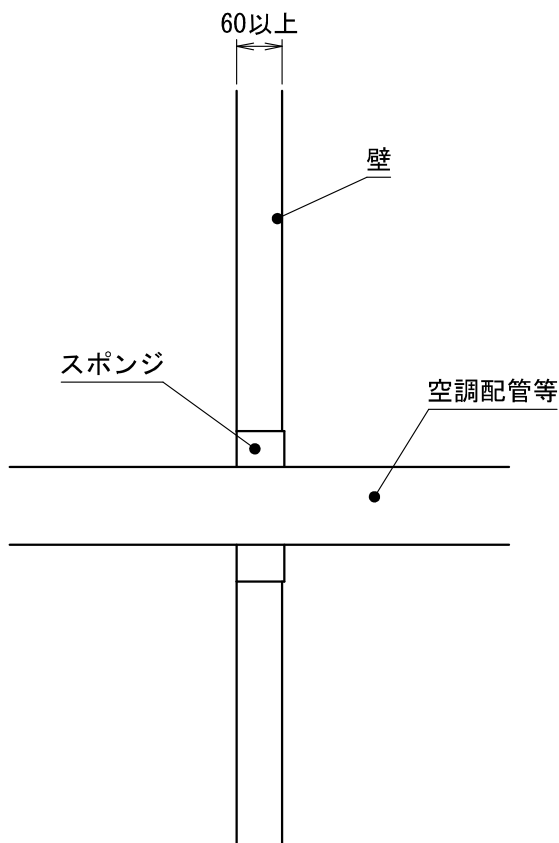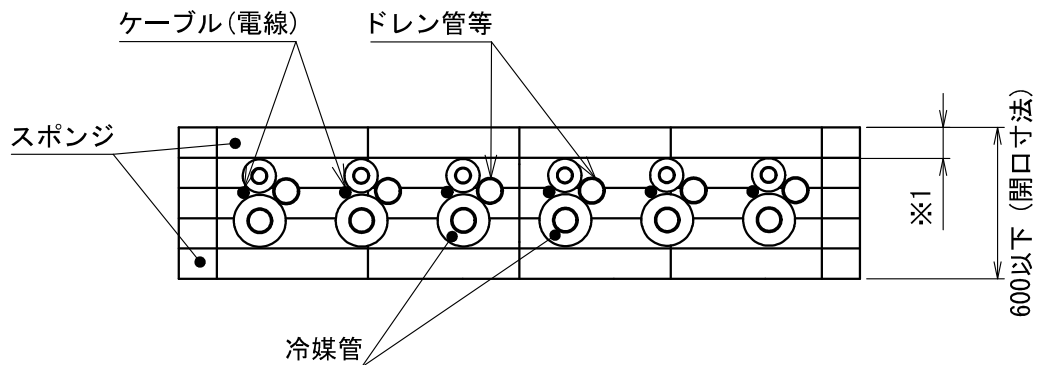

- 5) 空調配管等の配置は一例になります。
- 4) ケーブルラックを使用しない場合は、受け材を天井や床で強固に支持材等を用いて固定してください。
- 3) ※1の距離は190mm以下としてください。
- 2) 製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。
- 注1) 「大臣認定書」の仕様に基づき、正しく施工してください。

製品仕様図		
尺度	品名	タイカブラック・スポンジ (スポンジ工法)
/	図番	TK-F 壁／標準施工図 (空調配管)
第三角法	図番	B125740A-6
未来工業株式会社		